


1. 耐圧試験圧力	: 3.5 MPa 以上
2. 気密試験圧力	: 2.10 MPa 以上
3. エキセスフローバルブ 閉止流量	: 80 L/min (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> :Liquid)
	閉止差圧 : 0.07 MPa
4. 容器取付ネジ	: R 1・1/4
5. 充填口ネジ	: TW44 山6 & 左 W22.5 山14
6. 表示	・ボディ六角部 : 検査年月日,検査マーク,ロット番号, ・ボディ底面 : LPG・FV-500B・W1.0・TP3.5M・□□□
7. 使用ガス	: LPガス(ガス番号,G-1037)
8. 使用容器	: B容器 (1000L 以上)

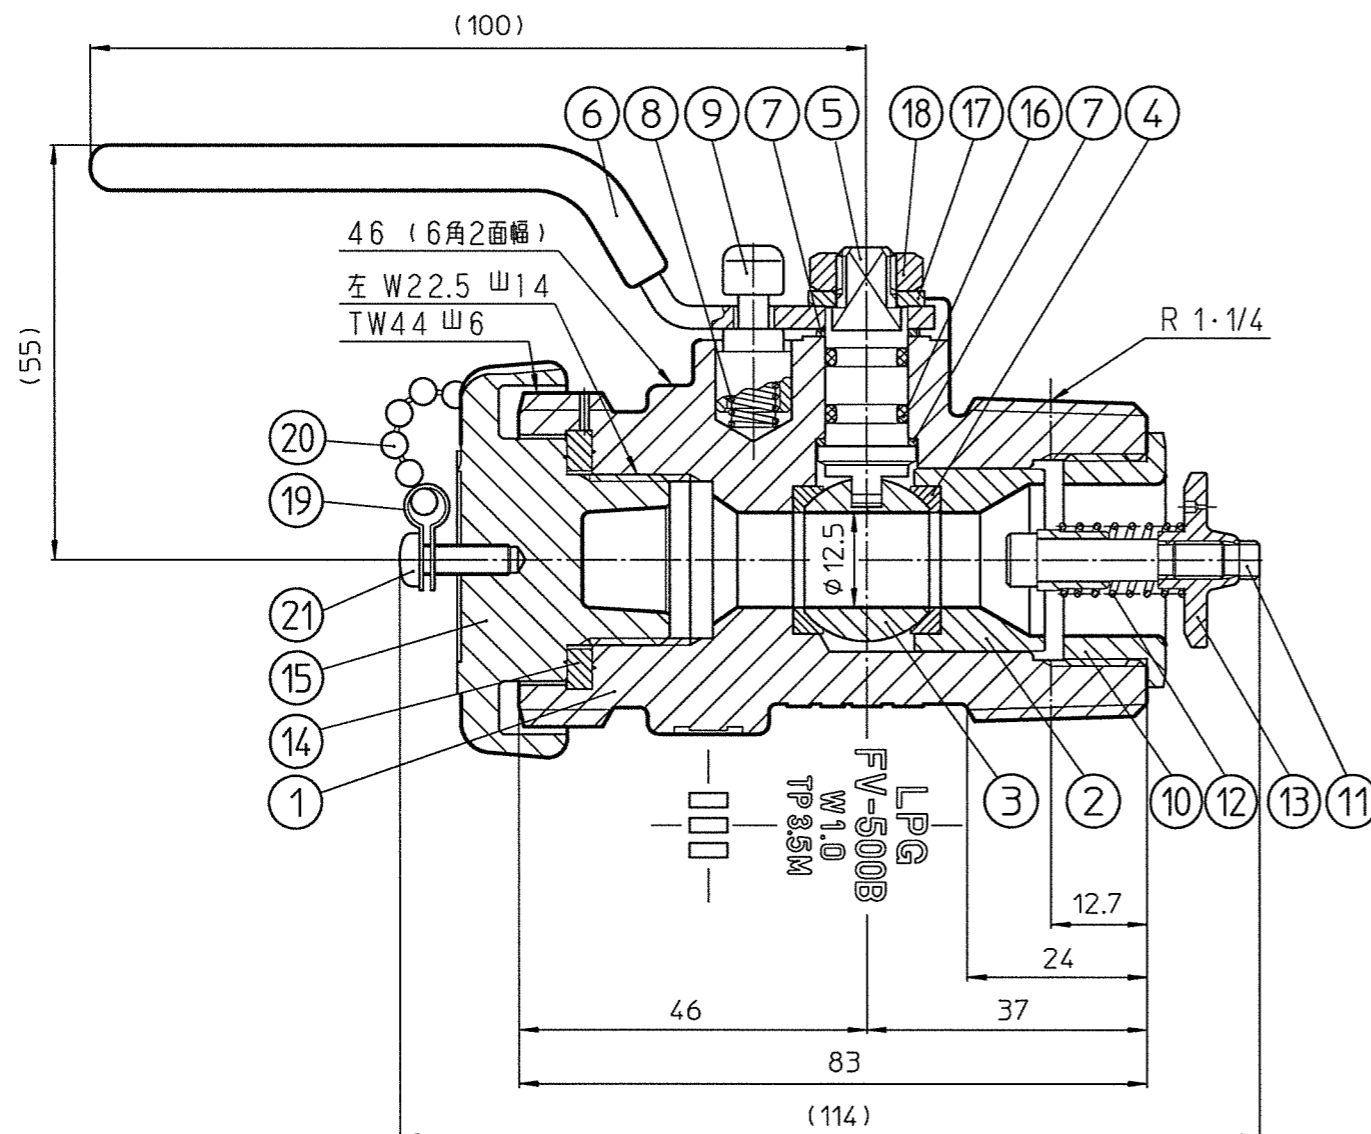

製品の外形・仕様等は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

21	タッピンネジ	S20C(亜鉛めっき)	2	
20	チェーン	C2600	1	
19	クリップ	C2600	2	
18	ナット	SUS304	1	
17	スプリングワッシャー	SUS304	1	
16	Oリング	NBR	2	
15	キャップ	C3771	1	
14	パッキン	NBR	1	
13	チェックプレート	C3604	1	
12	スプリング	SUS304-WPB	1	
11	ロッド	C3604	1	
10	リテーナ	C3604	1	
9	ストッパ	C3604	1	
8	スプリング	SUS304-WPB	1	
7	パッキン	PTFE	2	
6	ハンドル	SUS430(ビニールコーティング・ライトグレー)	1	
5	ステム	C3604	1	
4	シート	PTFE	2	
3	ボール	C3604(クロムめっき)	1	
2	インサート	C3604	1	
1	ボディ	C3771	1	
符号	部品名	材質	個数	備考

HAMAI INDUSTRIES LIMITED  
TOKYO JAPAN

株式会社 ハマイ

投影法, 第三角法

単位, mm

尺度, 1:1

サイズ, A3

品名, FV-500Bボールバルブ

図番, TBS-500-32R (改訂番号 15)